


## TEST DI 24 ORE IN CAMERA CLIMATICA

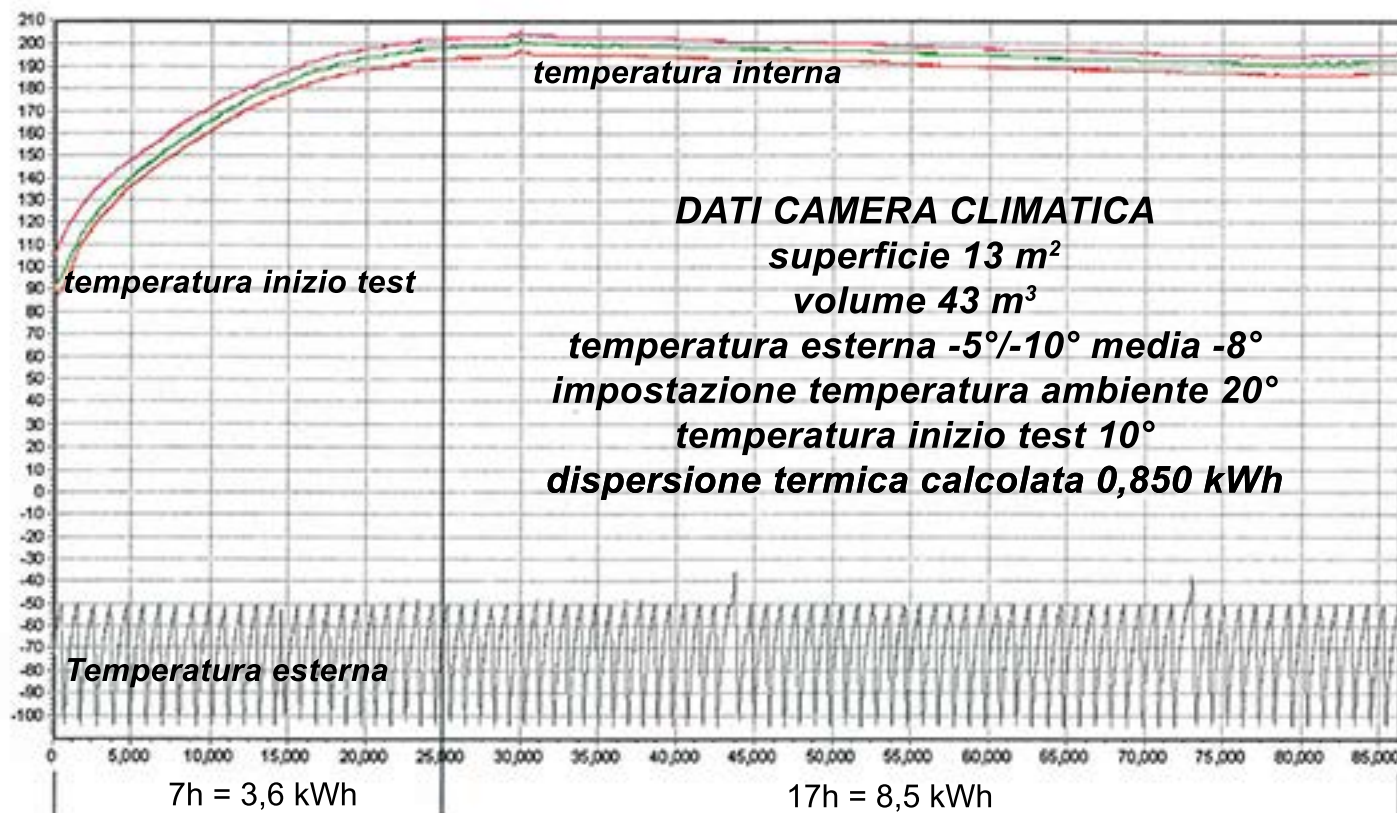

**Dispersione termica della Camera Climatica = 0,850 kWh**

**Totale consumi rilevati = 12,10 kWh**

**Consumo orario effettivo = 0,504 kWh**

**RENDIMENTO EFFETTIVO RISPETTO AL FABBISOGNO: + 69%**

**EFFETTIVO CONSUMO ORARIO: - 40%**

**(0,850 kWh - 0,504 kWh = 0,346 kWh)**